


Energiförbrukning för värmning av ventilationsluft beroende av ventilationssystem och dess verkningsgrad

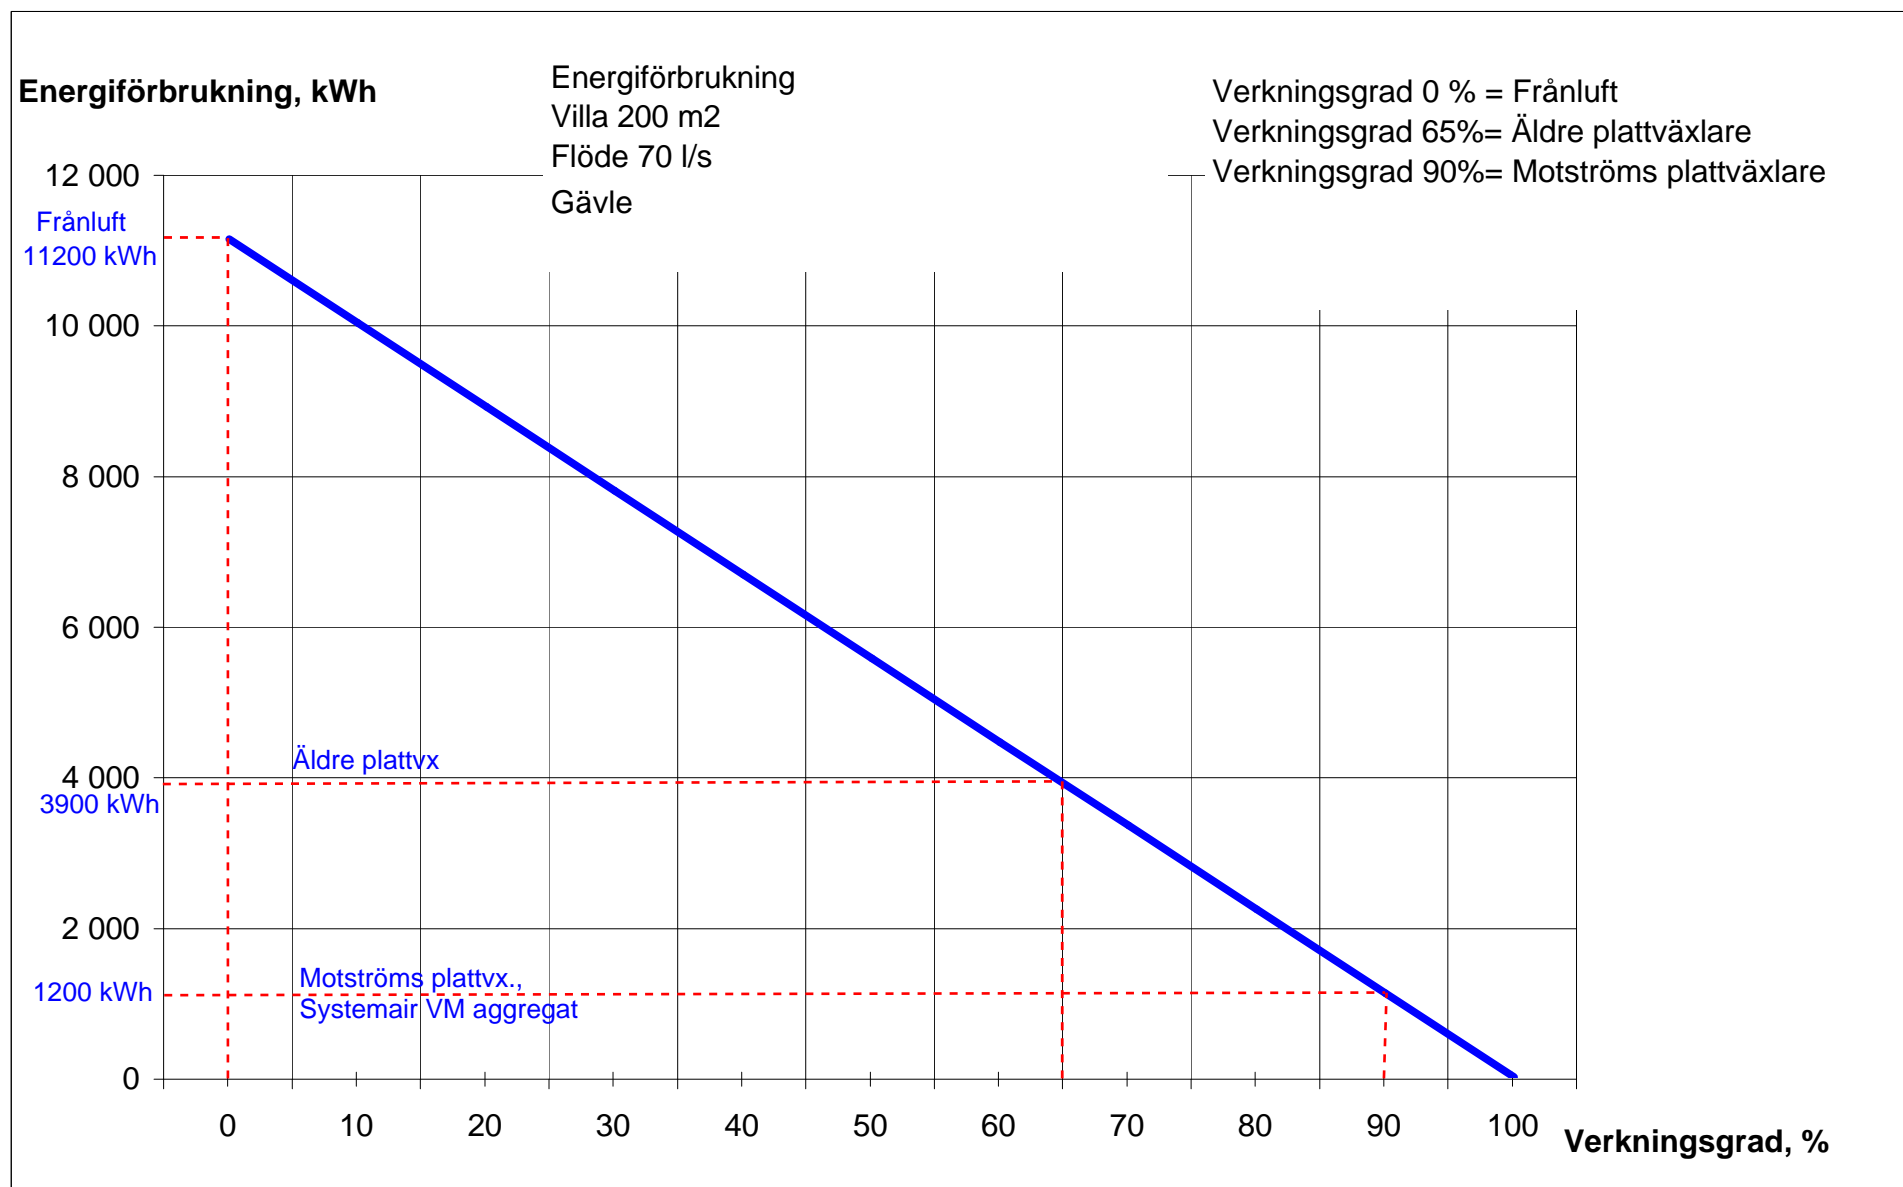

Visat beräkningsexempel ger ingen utfästelse för energibesparingar.
De yttre faktorerna varierar med klimatet vilket påverkar resultatet.
Servicebolaget i Sverige AB 020-22 22 00